


BUS backup booster-enhed til JA-100

Kode: JA-120Z

Designet til at booste bussens spanding, udvide ledningslangden og galvanisk isolere bussen. Maks. udgangsspanding 2A. 2 uafhængige BUS udgangsklemmerække som hver giver 500 m BUS langde.

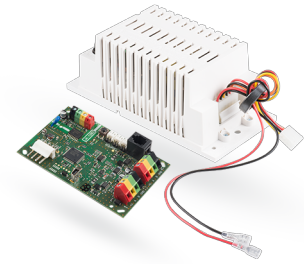

Produktbeskrivelse:

Produktet tilbydes som et elektronisk modul med JA-83PWR strømforsyningen. Vi anbefaler installation i et PLV-CP-L plastikhus. Detektoren er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, den er adresserbar og optager én plads i centralen.

- Maks. udgangsspanding: 2A
- 2 uafhængige BUS udgangsklemmerække som hver giver 500 m BUS langde.
- Udgangsklemmerne er galvanisk isolerede og kan derfor håndtere forskellige jordpotentialer. Bussen er isoleret.
- Backup-batteri op til 18 Ah.

Teknisk information:

Strømforsyning (JA-83PWR strømforsyning)	90 – 250 V AC
Spændingsindgang	50 VA
Indgangsdelen	
Spænding: via centralens BUS	12 V DC (9 ... 15 V)
Strømforbrug:	
- nominel for backup-forsyning	10 mA
Strømforbrug maks. for ledningsvalg	10 mA
Udgangsdelen	
Udgangsspænding	typisk 13,7 V DC
Maks. total spændingsbelastning	2 A
Galvanisk isoleret	testspænding 4 kV
Generelt	
Backup-batteri 12V	7 til 18 Ah
Backup-batteritype	bly, gel

Dimensioner	102 x 66 x 14 mm
Dimensioner for strømforsyning	170 x 80 x 65 mm
Dimensioner for PLV-CP-L plastikhus	357 x 297 x 105 mm PLV-CP-L plastikhus følger ikke med!
Klassifikation	Klasse 2 / miljøklasse II Bemærk: Kun gyldig hvis den er installeret i et PLV-CP-L plastikhus eller i et andet certificeret hus med sikkerhedsklasse II eller højere.
Anvendelsesmiljø i henhold til	EN 50131-1, EN 50131-6
Anvendelsesmiljø	Indendørs generelt
Temperaturområde	-10 til +70 °C
- driftsfugtighed	75 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Også i overensstemmelse med	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022